


Ізолятор ИОСК 20-35-400-2(3)

Найменування параметру		ИОСК 20-35-400-2	ИОСК 20-35-400-3
Номінальна напруга, кВ		35	
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		20	
Довжина шляху витoku, не менше, мм		1100	1215
Будівельна висота Н, мм		400	
Ізоляційна висота L, мм		345	
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		95/80	
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		190	
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм	42	42
	(20±2,0) мкСм		
Маса, кг		8,5	8,7


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




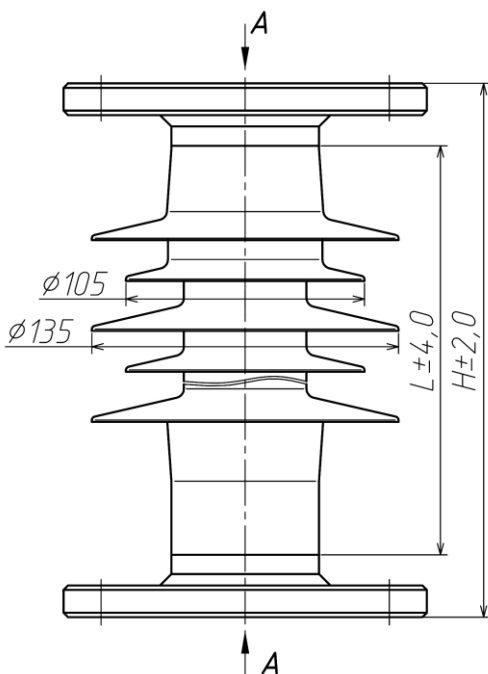

A (тип фланца "R")

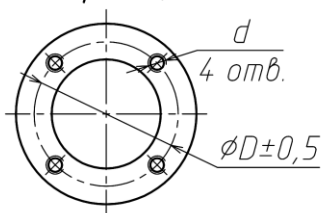

A (тип фланца "S")

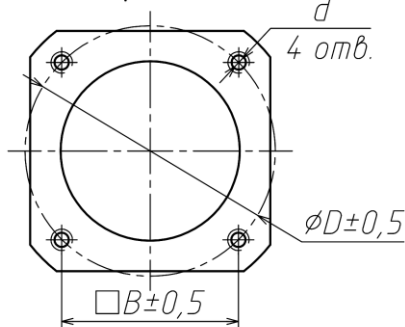

Ізолятор Каталожний номер	Фарфоров. аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.20.35.400.2/S.D140.4M16/0/S.D140.4x18	ОНШ 35-1000 ОНШ 35-2000	$\phi 140$	M16	$\phi 140$	$\phi 18$
P.20.35.400.3/S.D140.4M16/0/S.D140.4x18					
P.20.35.400.2/S.D140.4M12/45/S.B155.4x15	ОНВП 35-1000	$\phi 140$	M12	$\square 155$	$\phi 15$
P.20.35.400.3/S.D140.4M12/45/S.B155.4x15					

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.