


### Ізолятор ИОСК 20-35-400-2(3)

| Найменування параметру                                                                              |                                                                    | ИОСК 20-35-400-2 | ИОСК 20-35-400-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Номінальна напруга, кВ                                                                              |                                                                    | 35               |                  |
| Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН                                              |                                                                    | 20               |                  |
| Довжина шляху витoku, не менше, мм                                                                  |                                                                    | 1100             | 1215             |
| Будівельна висота Н, мм                                                                             |                                                                    | 400              |                  |
| Ізоляційна висота L, мм                                                                             |                                                                    | 345              |                  |
| Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ |                                                                    | 95/80            |                  |
| Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ                                      |                                                                    | 190              |                  |
| 50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ       | при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм | 42               |                  |
|                                                                                                     | (20±2,0) мкСм                                                      |                  | 42               |
| Маса, кг                                                                                            |                                                                    | 8,5              | 8,7              |


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




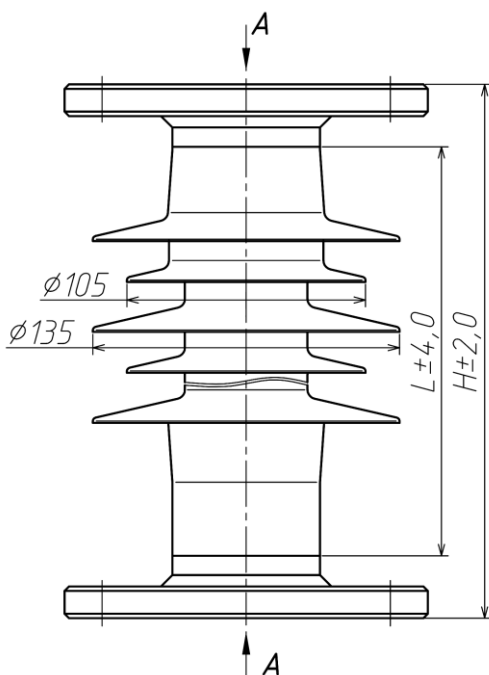

*A (тип фланца "R")*

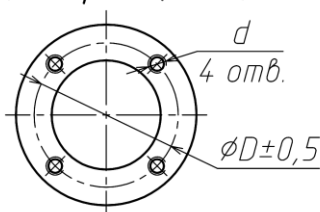

*A (тип фланца "S")*

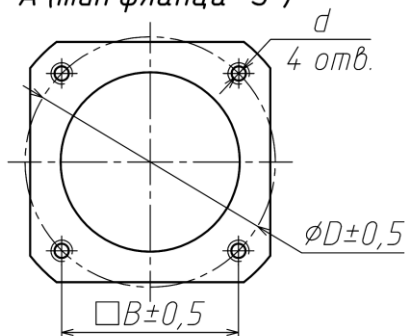

| Ізолятор<br>Каталожний<br>номер          | Фарфоров.<br>аналог        | Верхній<br>фланець |     | Нижній<br>фланець |           |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----|-------------------|-----------|
|                                          |                            | D (B)              | d   | D (B)             | d         |
| P.20.35.400.2/S.D140.4M16/0/S.D140.4x18  | ОНШ 35-1000<br>ОНШ 35-2000 | $\phi 140$         | M16 | $\phi 140$        | $\phi 18$ |
| P.20.35.400.3/S.D140.4M16/0/S.D140.4x18  |                            |                    |     |                   |           |
| P.20.35.400.2/S.D140.4M12/45/S.B155.4x15 | ОНВП 35-1000               | $\phi 140$         | M12 | $\square 155$     | $\phi 15$ |
| P.20.35.400.3/S.D140.4M12/45/S.B155.4x15 |                            |                    |     |                   |           |

*Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.*